
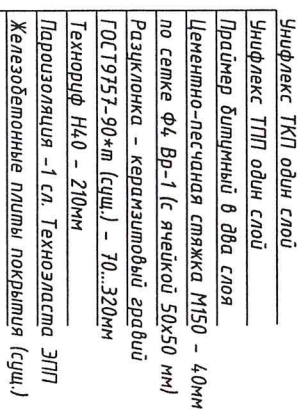


Спецификация к устройству кровельного ковра



1. Лист читать совместно с л. 28
2. Фаршук из оцинк. стали $t=0,5\text{ мм}, b=0,8\text{ мм}$, по ТУ 5769-183-40886723-04-154, 74,п.м
3. Под оцин. фаршук заложить стяжку для создания уклона, $V=0,77\text{ м}^3$
4. Металлические конструкции покрыть эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
5. Вокруг вентилятора дымоудаления выложить несгораемый участок на 2 м в каждую сторону из Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 F100 по сетке Ф4 Вр-1 (с шагом ячейки 50x50 мм) толщ. 40 мм уложенный на геотекстиль 200
6. Сметой учесть монтаж / демонтаж существующего керамзита.

[illegible]